



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 367-80-68; 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
„Florian”
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we WROCLAWIU
Rejonowy Zakład nr 12/WR
52-254 Wrocław, ul. B. Chrobrego 21
tel. 322-19-94

WROCLAW , dnia 15.11.200 7 r.

OPINIA N^o 013673

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Trzebnicka nr 74, 78 w e Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa MYCZKOWSKI 51-152 Wrocław
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Krzysztof Łopot, Henryk Staszuk. w celu:

1. Wykazania przewodów kominowych i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinia i opis dla celów projektowych.

Opis dotyczy przewodów kominowych murowanych na ścianach
szczytowych budynków ul. Trzebnicka 74 oraz 78.

Przewody od 1 do 4 ul. Trzebnicka 74 - stan techniczny jest dobry.

Przewody od 5 do 8 ul. Trzebnicka 78 - stan techniczny - uszkodzony
na całej długości ściany zewnętrznej.

Szkic orientacyjny, przekroje poprzeczne przewodów, długości,
podłączenia podano na odwrocie.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 11 lipca 2003 r. poz. 1138) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Pracownia Projektowa MYCZKOWSKI
1 egz. RZK-12/Ww

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni "Florian" nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.


OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kominiarski

Pieczęć i podpis
Jan Pawlak

Szkic orientacyjny:

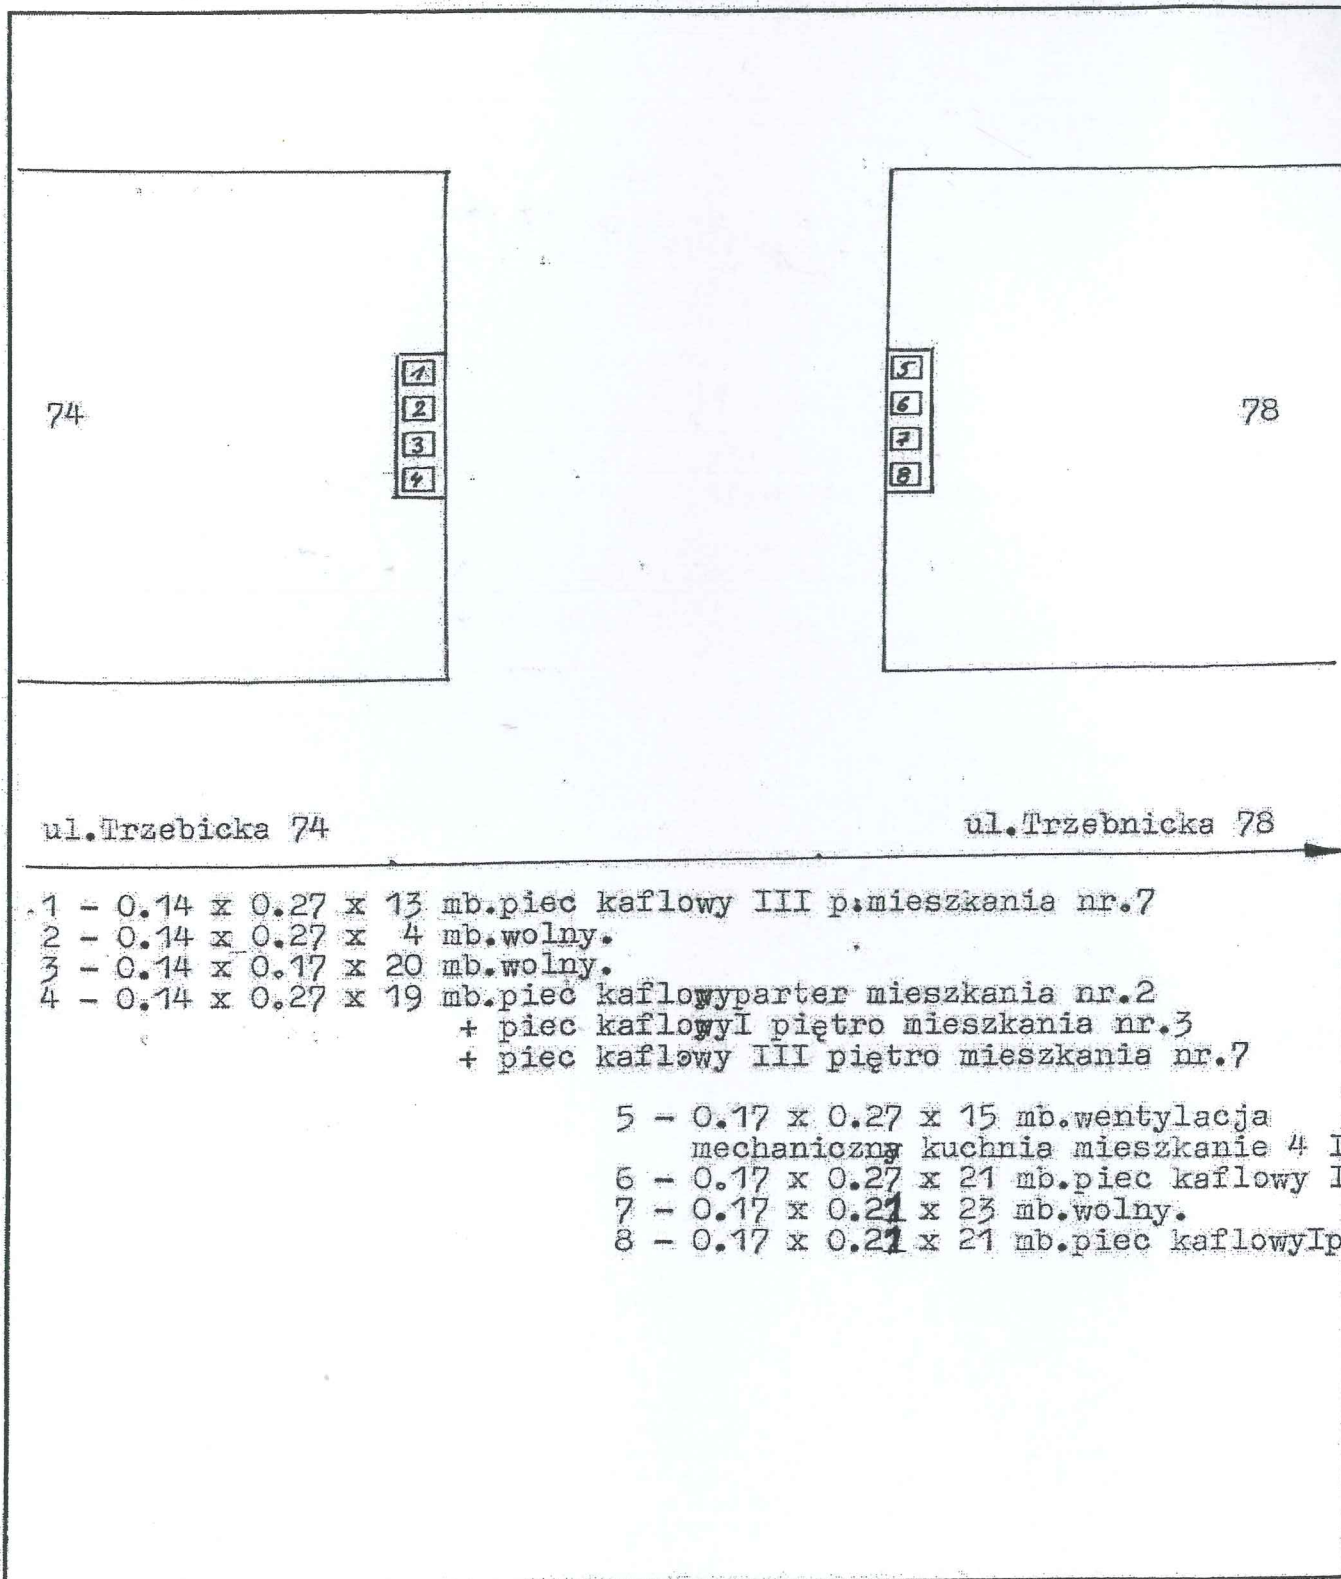

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kominarski
Pieczęć i podpis opiniodawcy
Jan Pawlak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Archiwalna dokumentacja rysunkowa


ZAŁĄCZNIK NR 2

Archiwalna dokumentacja rysunkowa


Küche

Boden-Kammern.

Dachgeschoss.

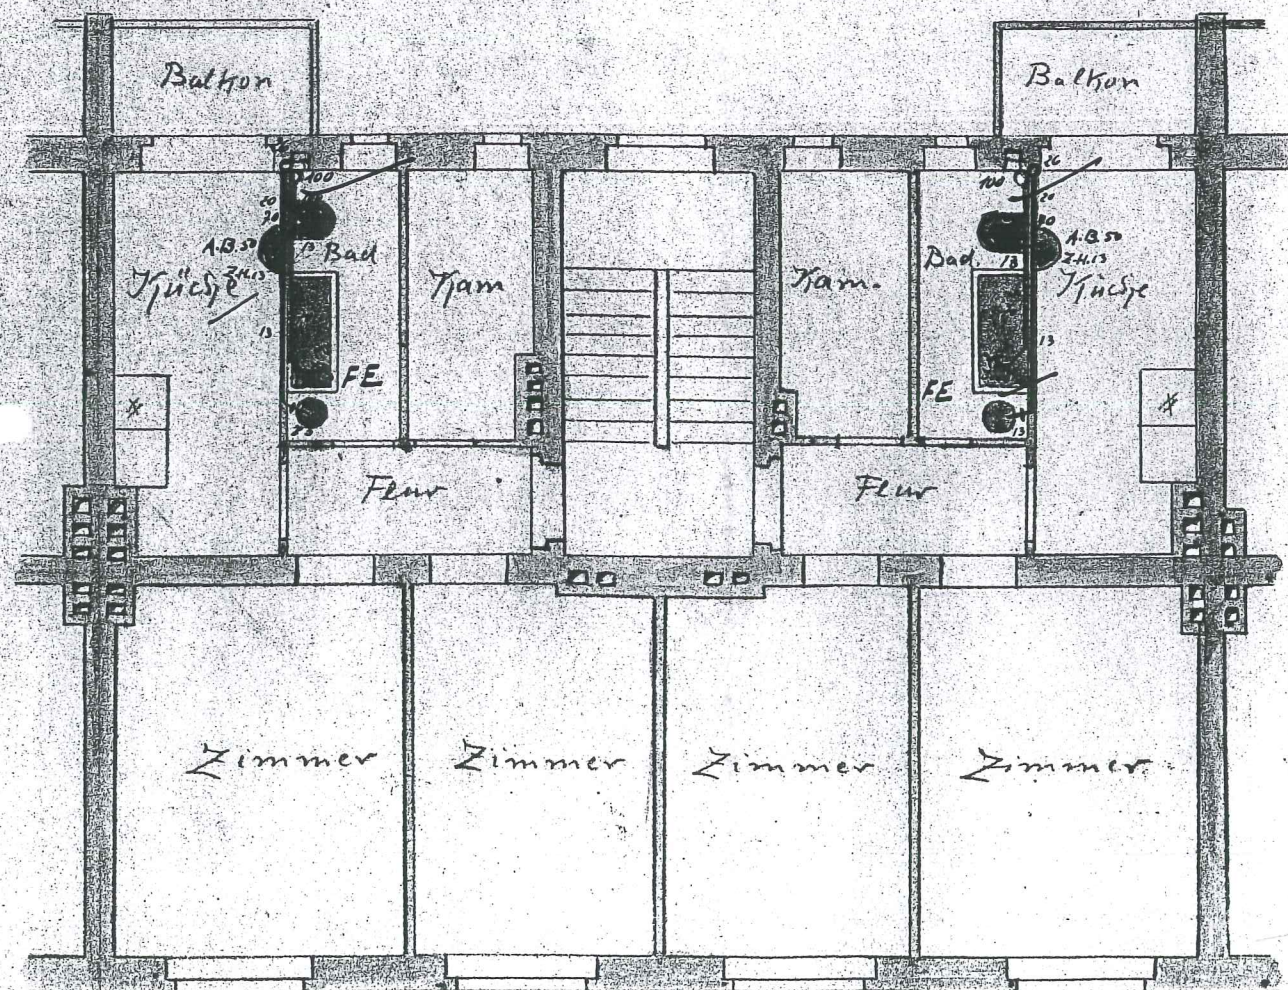

1, 2, 3. u. 4. Obergeschoss.

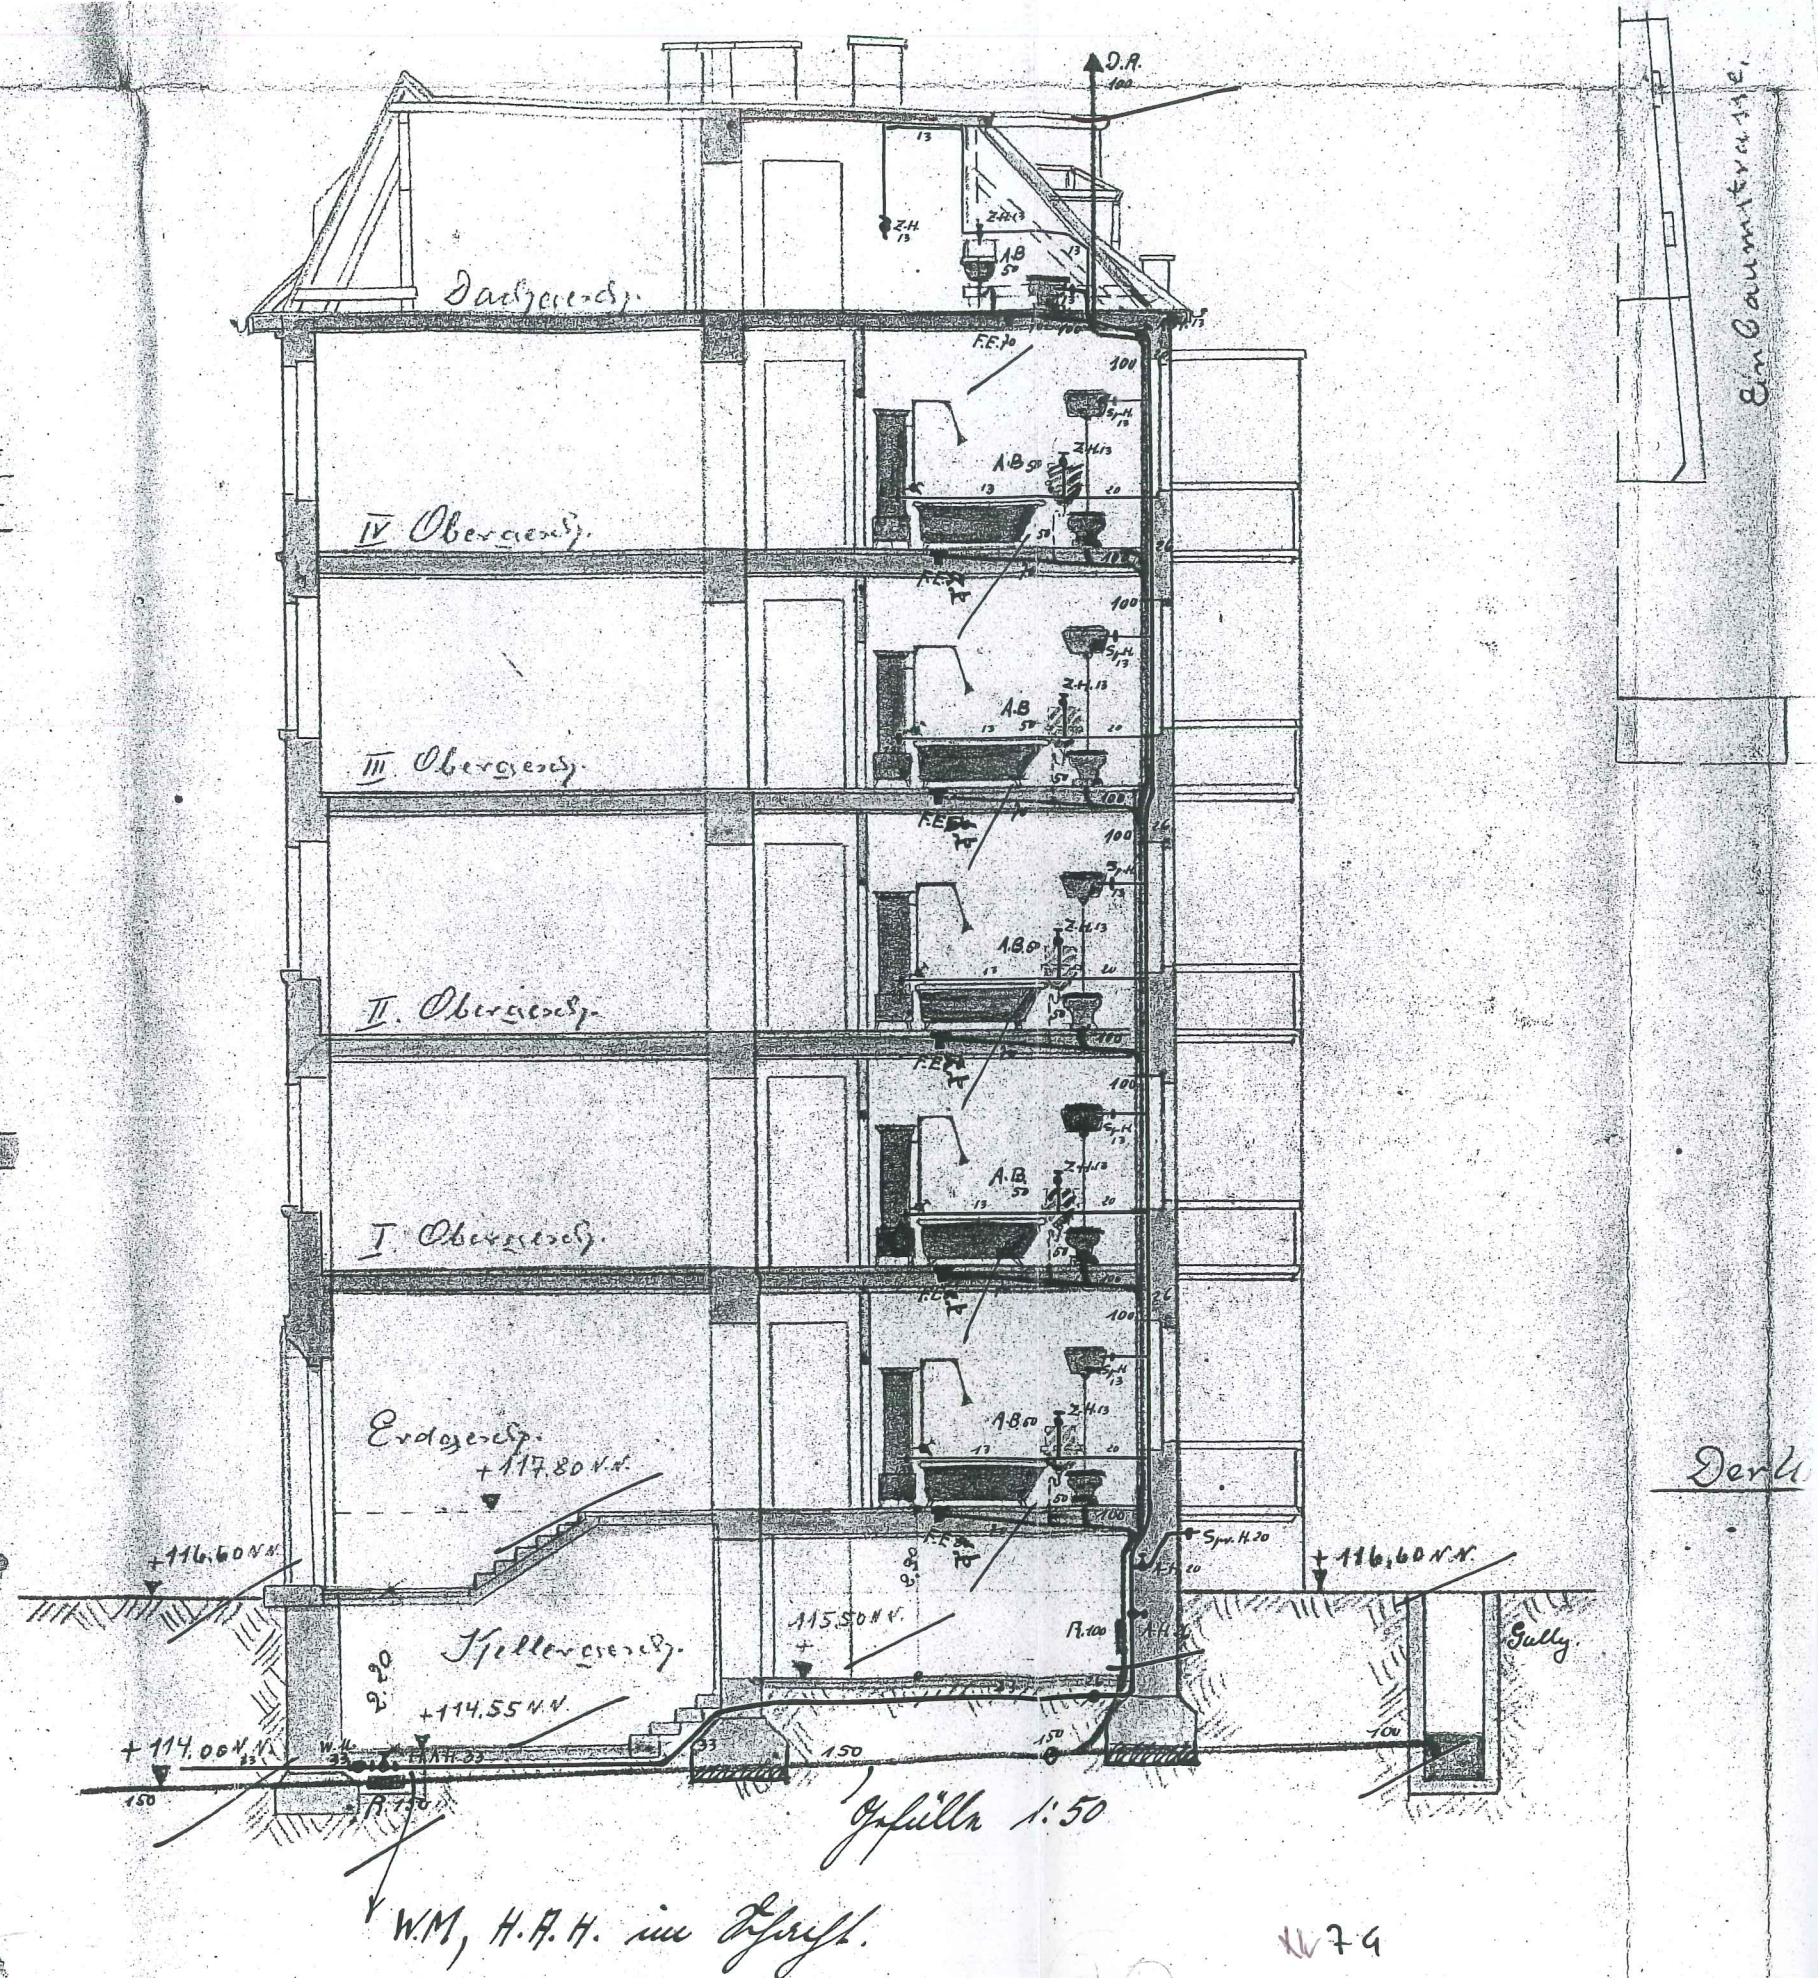


Einbaumterasse

Derk


Gully



St Francis St.

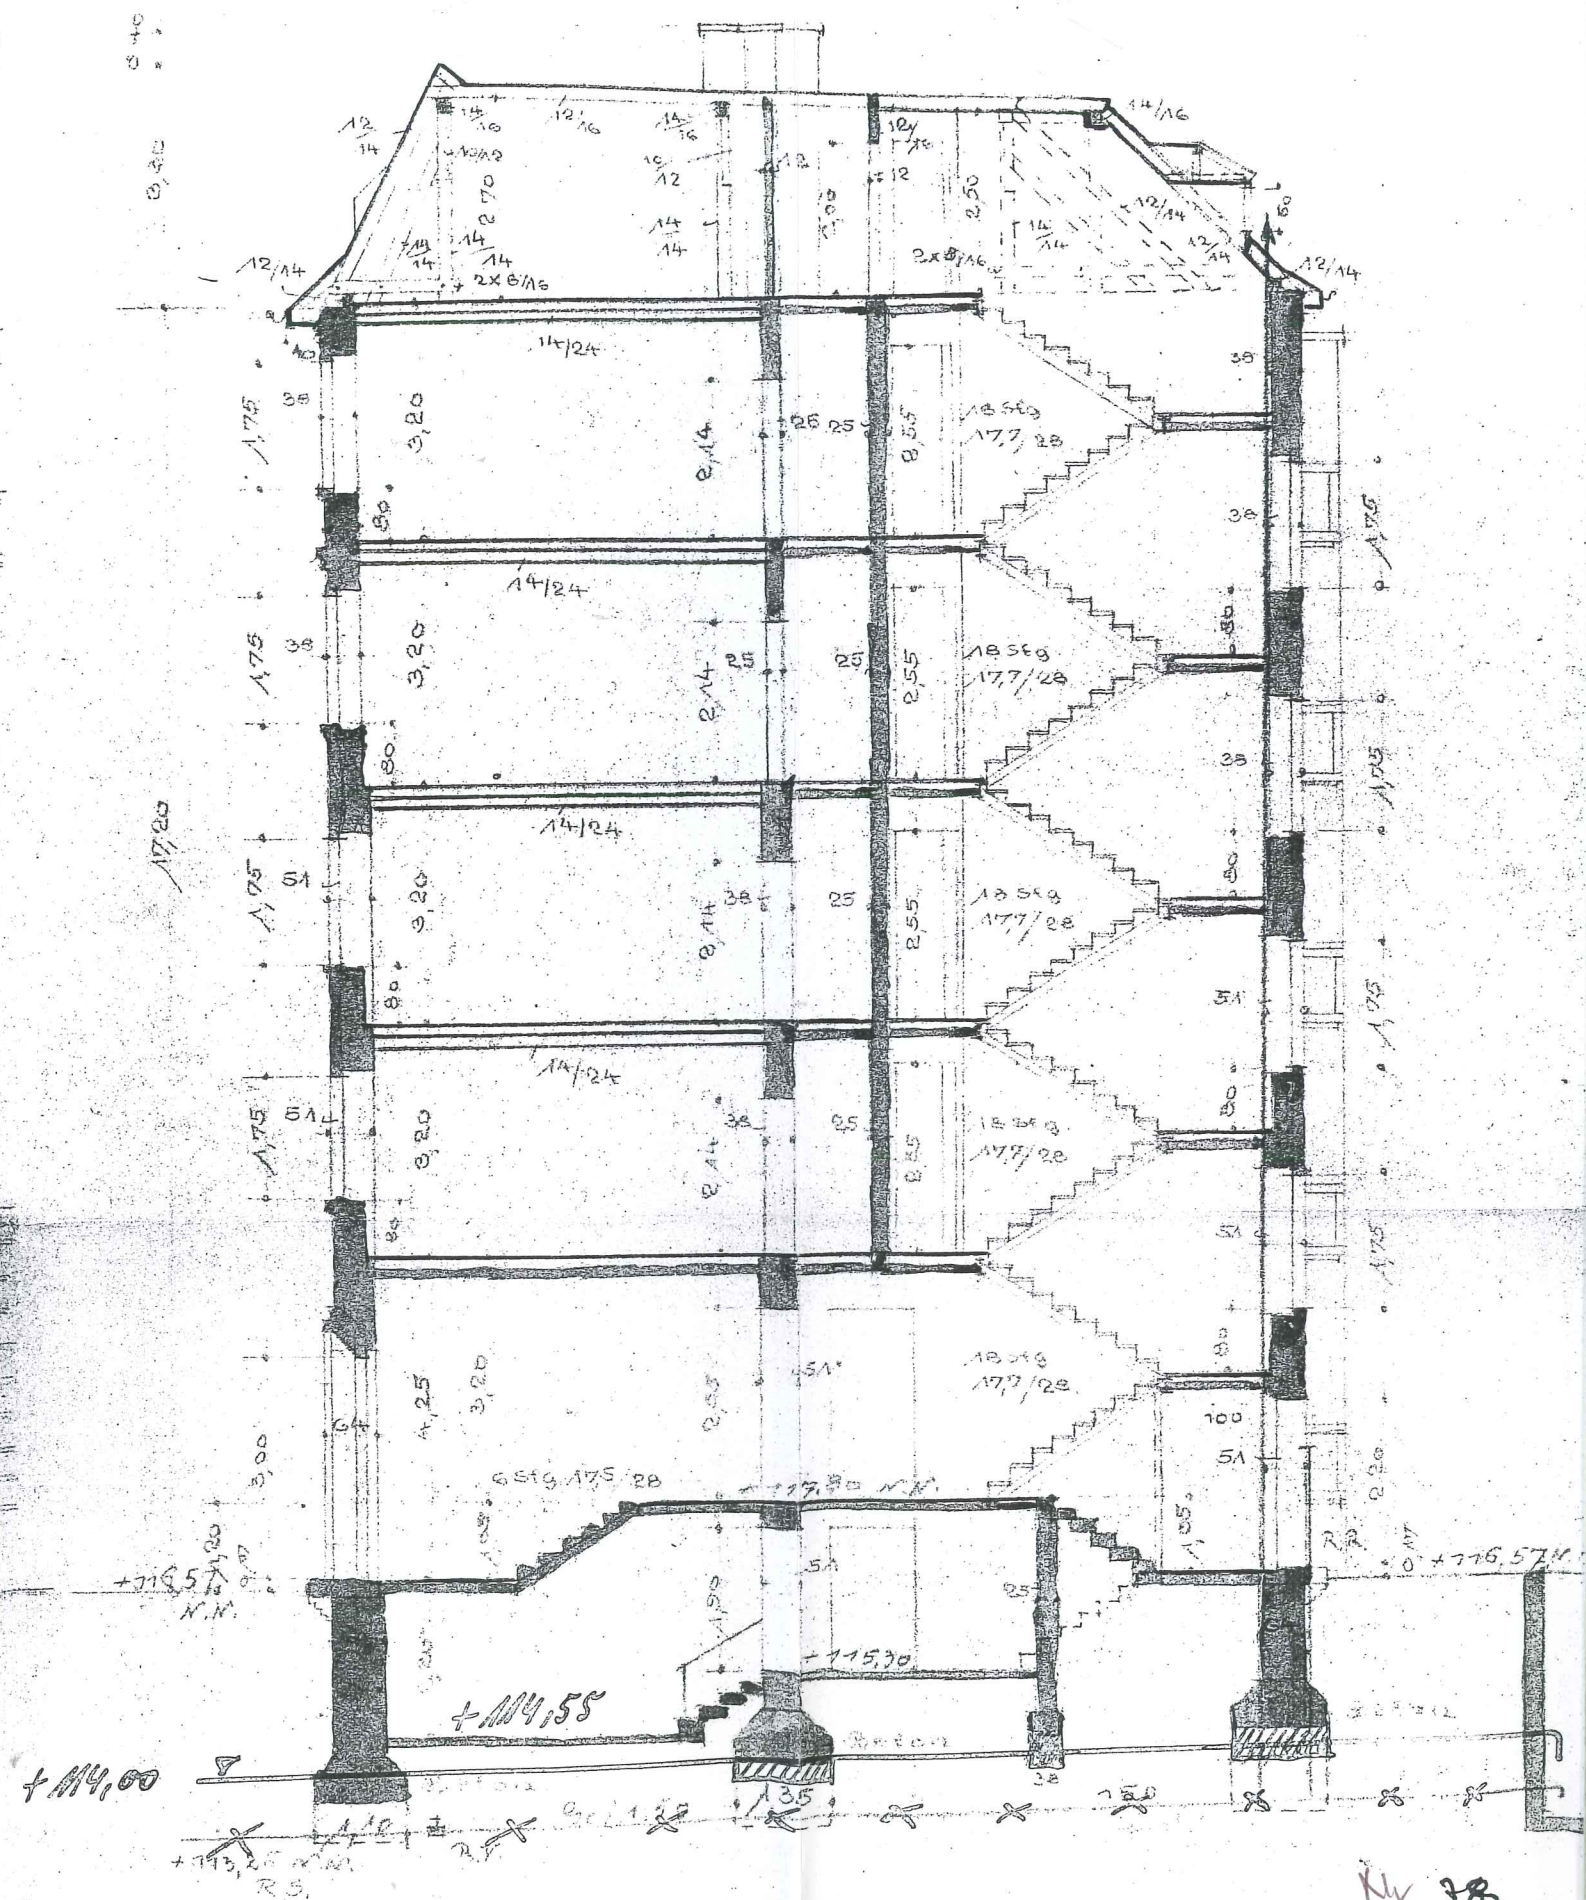


KW 28

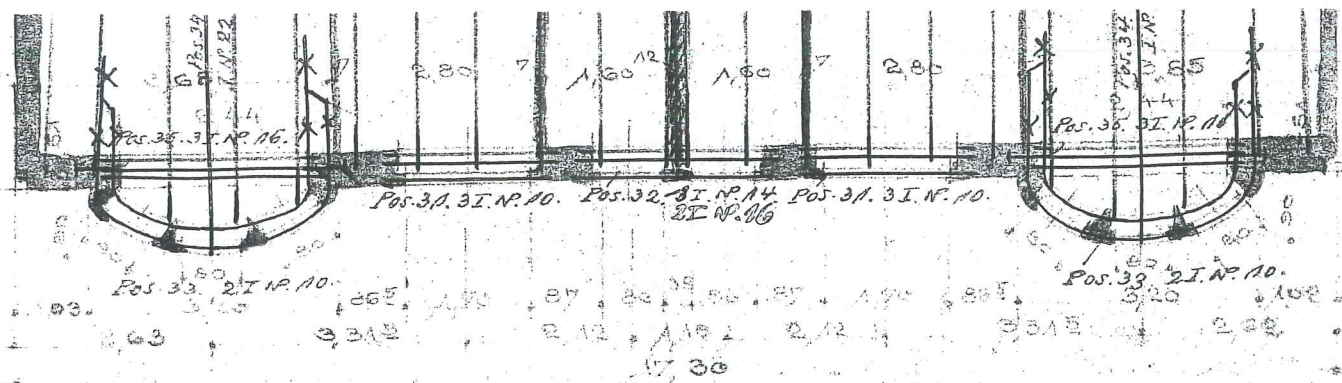


Wohnfläche = 80,96 qm2 | Wohnfläche = 82,38 qm2

1. und 2. Obergeschoss

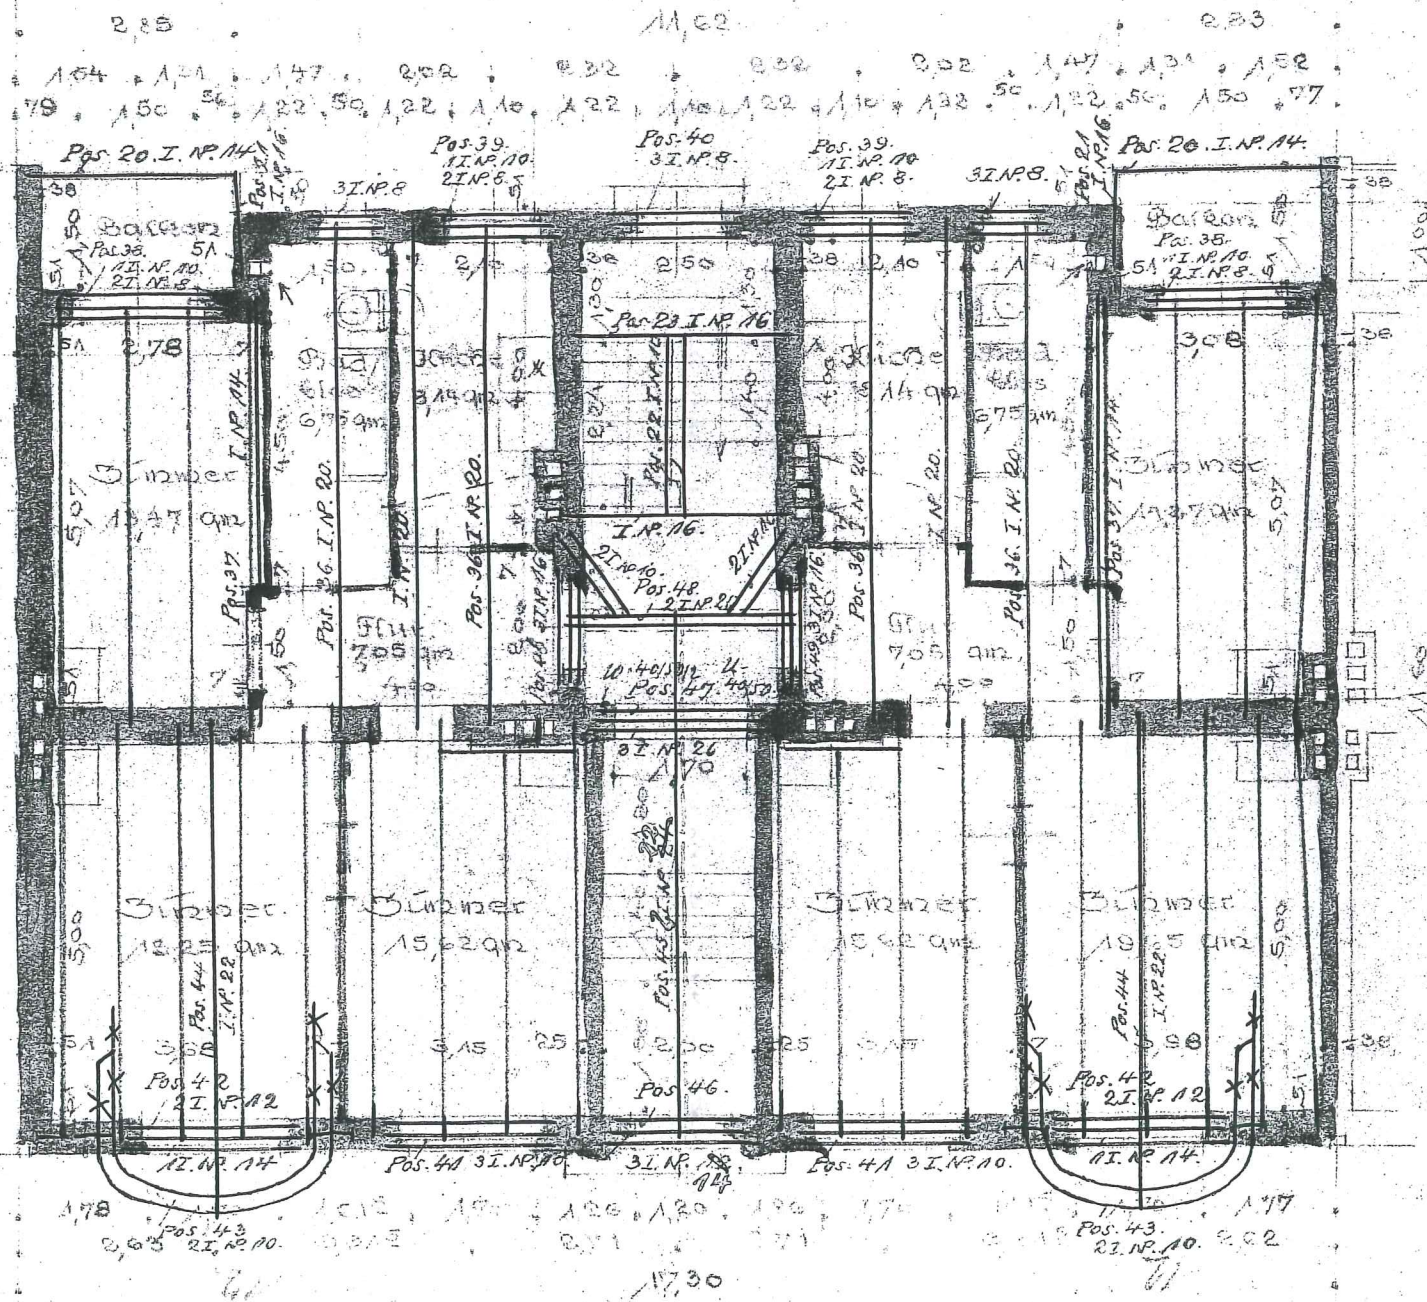

Wohnfläche = 80,96 qm2 | Wohnfläche = 82,38 qm2


Gründerhaus

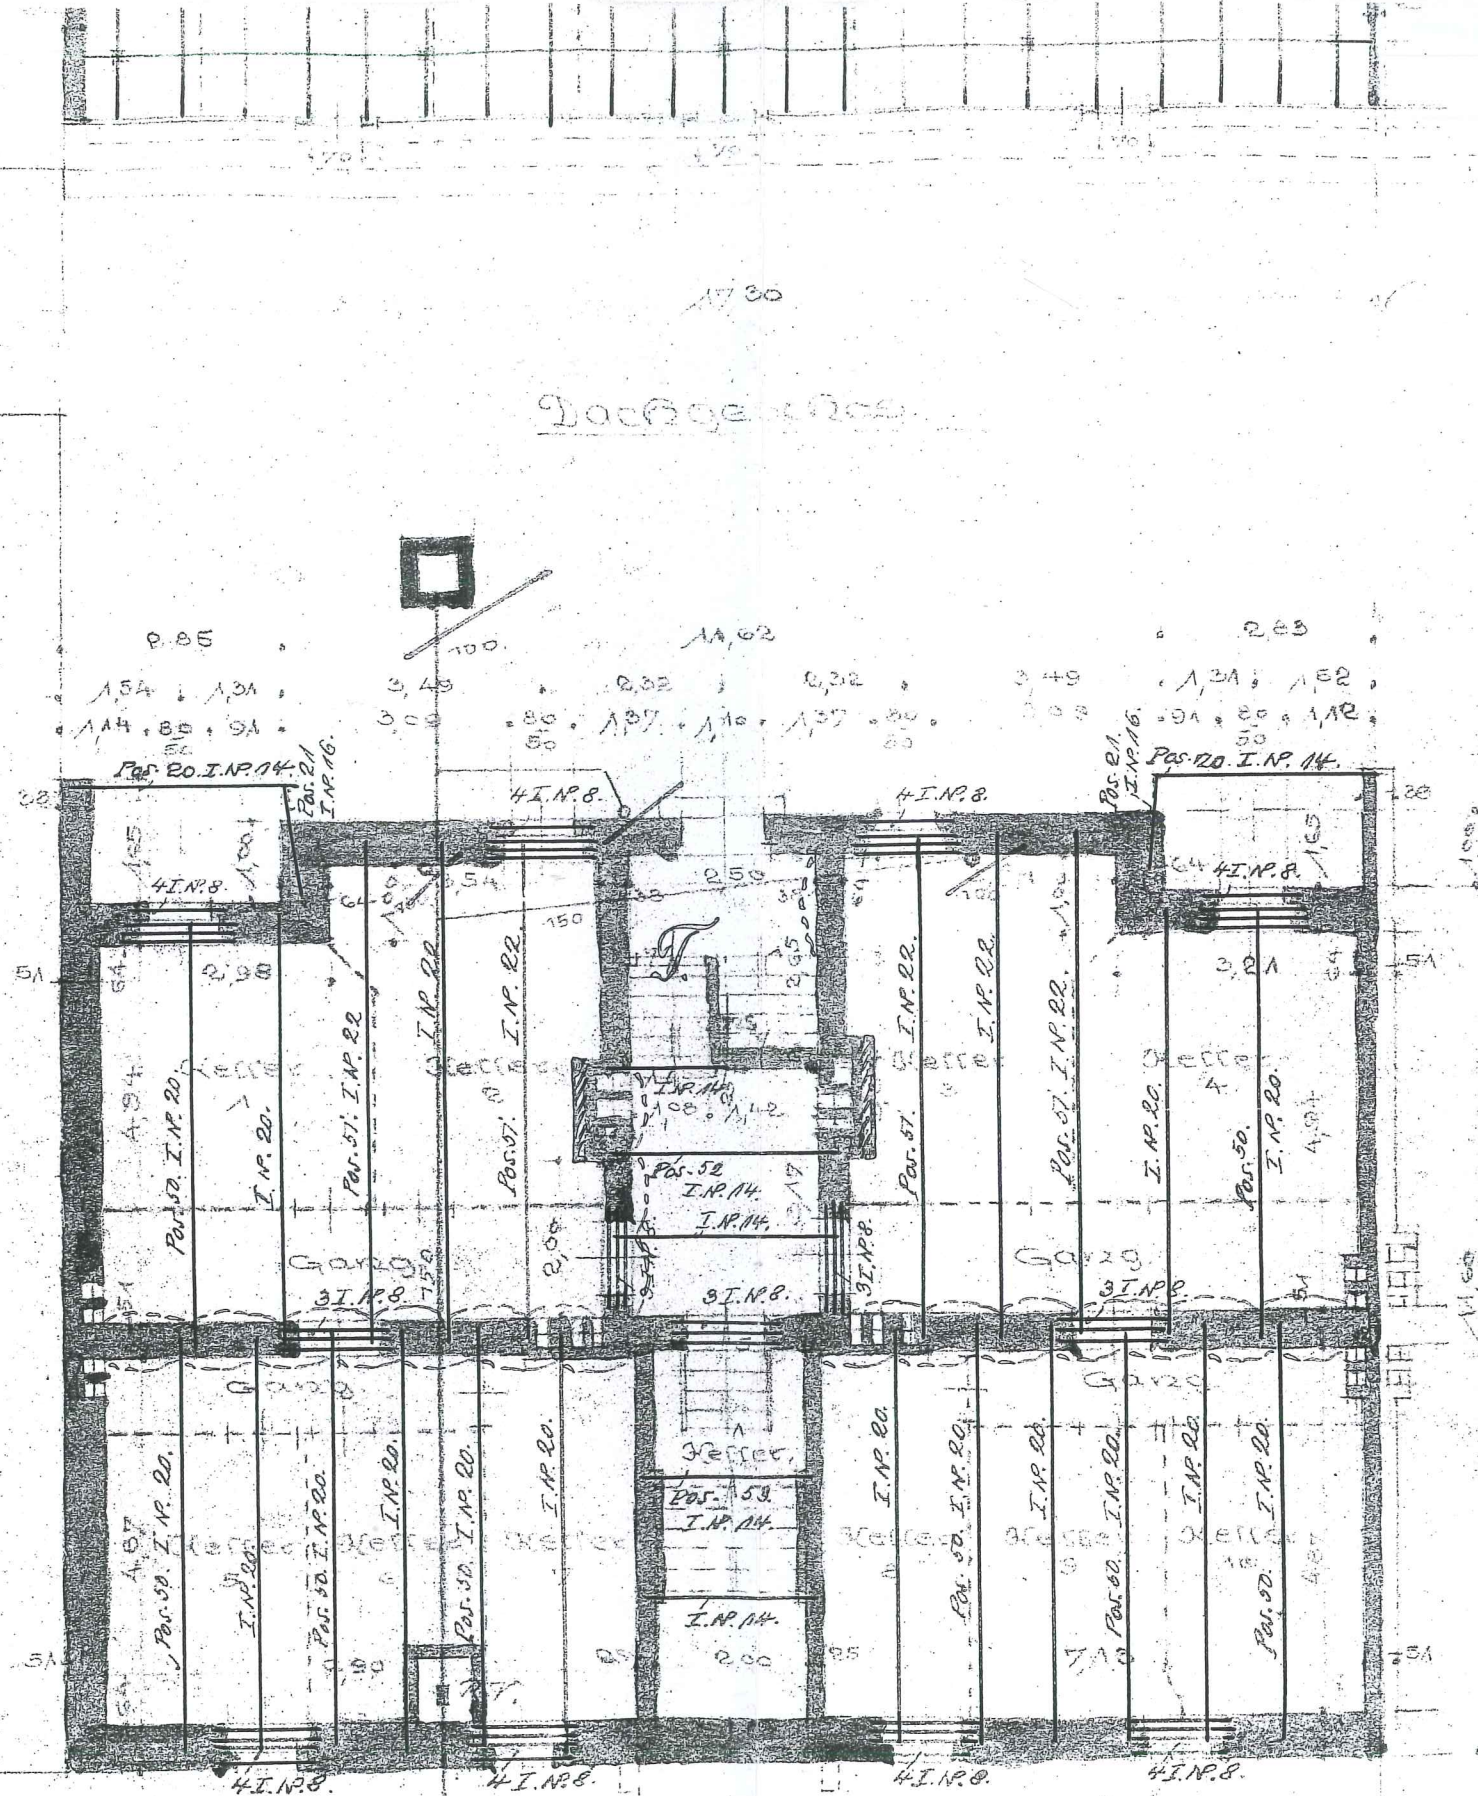

Wohnfläche = 80,96 qm2 | Wohnfläche = 82,38 qm2

Gründerhaus

Einbaun

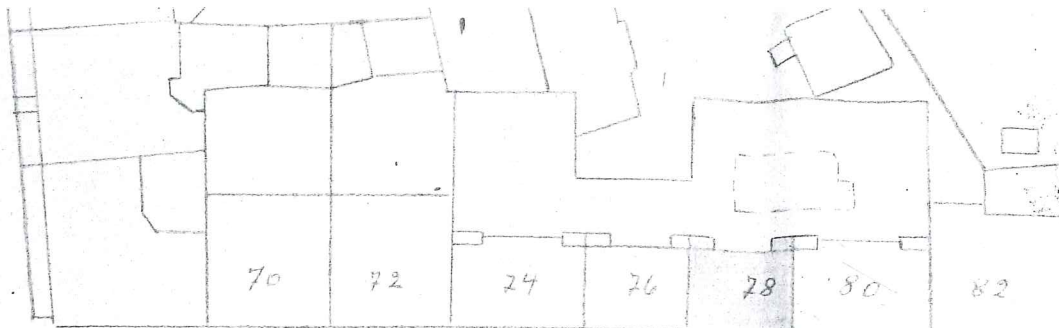

Tiebnitzerstrasse

Stadt Gasanstalt

Neu Entwässerungs-Anlagen

im Wohnhaus-Neubau

Tiebnitzerstr. Nr. 78.

Genehmigt nach Maß-
Verfügung vom heutig
Breslau, d. 17. November
Städt. Bau- und Polizei-Ver-
— Kanalpolizei-
2. H.

M. 1:100

Der Unternehmer

A. Burgemeister
Sanitäre Anlagen
Breslau 10, Rosenthalerstr. 11/13

Der Bauherr

S. Friedeberg
Asphalt-Dachpappen-
und Teerprodukten-Fabrik
BRESLAU X

Breslau d. 28. November 1928.

KP 3079/28