



LEGENDA

- Przewody instalacji c.o. - zasilanie rozdzielaczy
- Przewody instalacji c.o. - zasilanie pętli grzewczych 2x20x2,8 mm
- C1


Pion centralnego ogrzewania

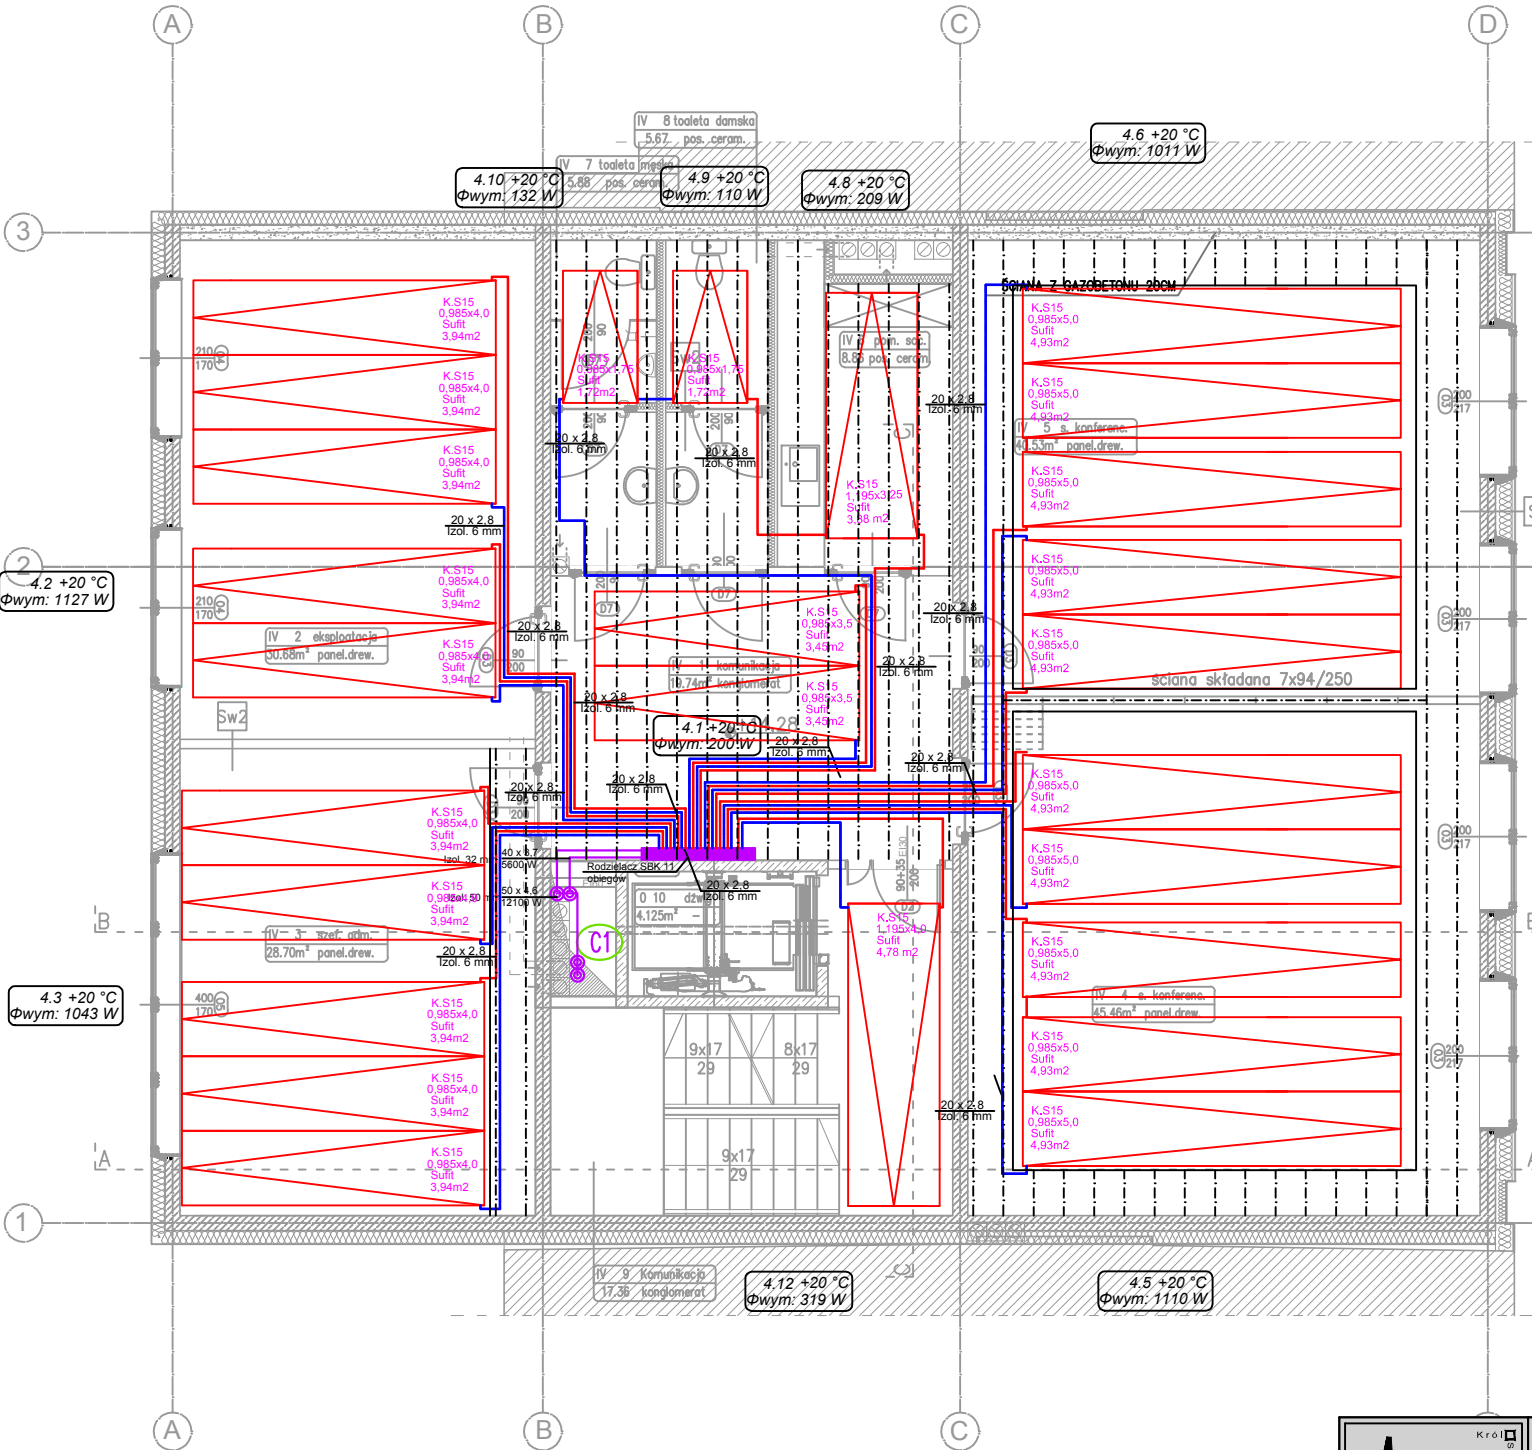

Pętle ogrzewania sufitowego: maty montowane pod stropem

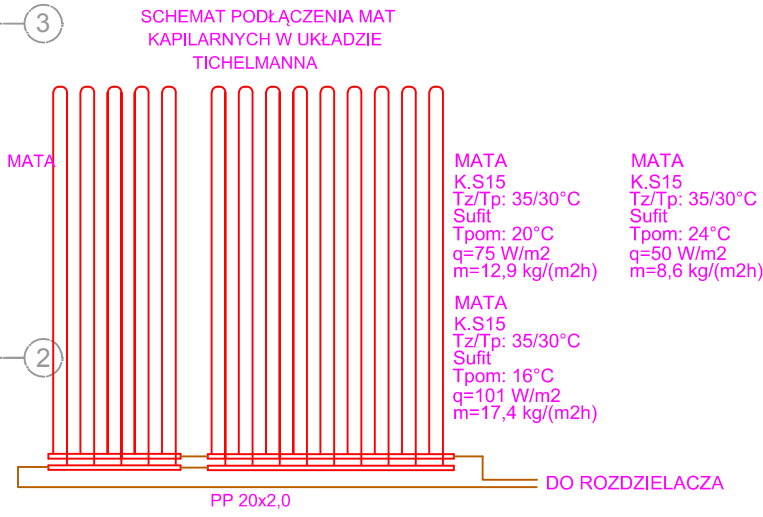

Rozdzielacz ogrzewania sufitowego z siłownikami i rotametrami z regulacją wstępną na rotametrach

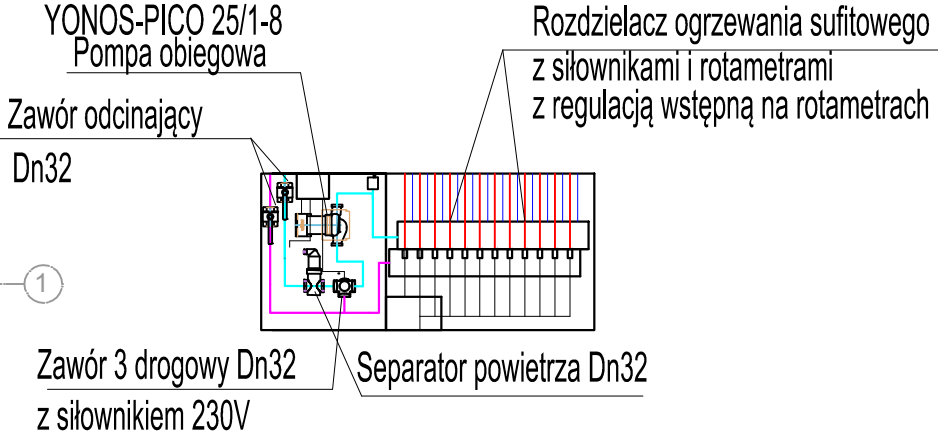

<div><div><div>architekci</div></div><div>ATD ARCHITEKCI s.c.</div><div>50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B</div><div>tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl</div></div>					
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław			DATA	10.2018
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Mądry	140/DOŚ/03	instalacyjna	IS	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Kubacki	15/2002/Gw	instalacyjna		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut 4 piętra - instalacje c.o.			Skala: 1:100	Nr rys.: IS17